


参考資料 4 （供給処理施設）

供給処理施設

区分	内容
上水	・ KKR跡地の南側接面道路に 75 mmの量水器がある。
下水	・ KKR跡地の西側接面道路の北端に公共枿がある。
都市ガス	・ 計画区域にはない
電力	・ KKR跡地の西側・北側接面道路に電柱及び架線ルートがある。 ・ 計画区域の中央部を南北に縦断する電柱及び架線ルートがある。

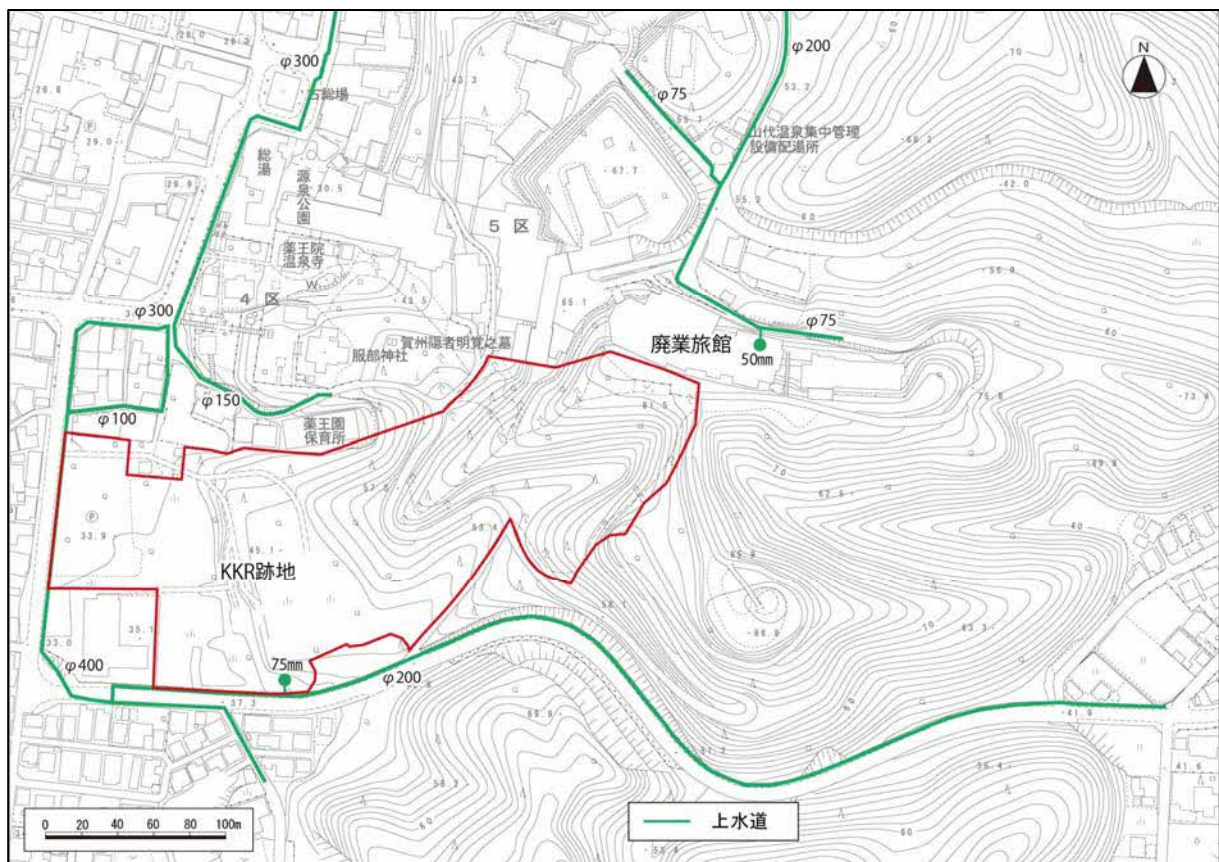


計画区域周辺の上水道本管位置図

資料：上水道台帳施設管理平面図

KKR跡地



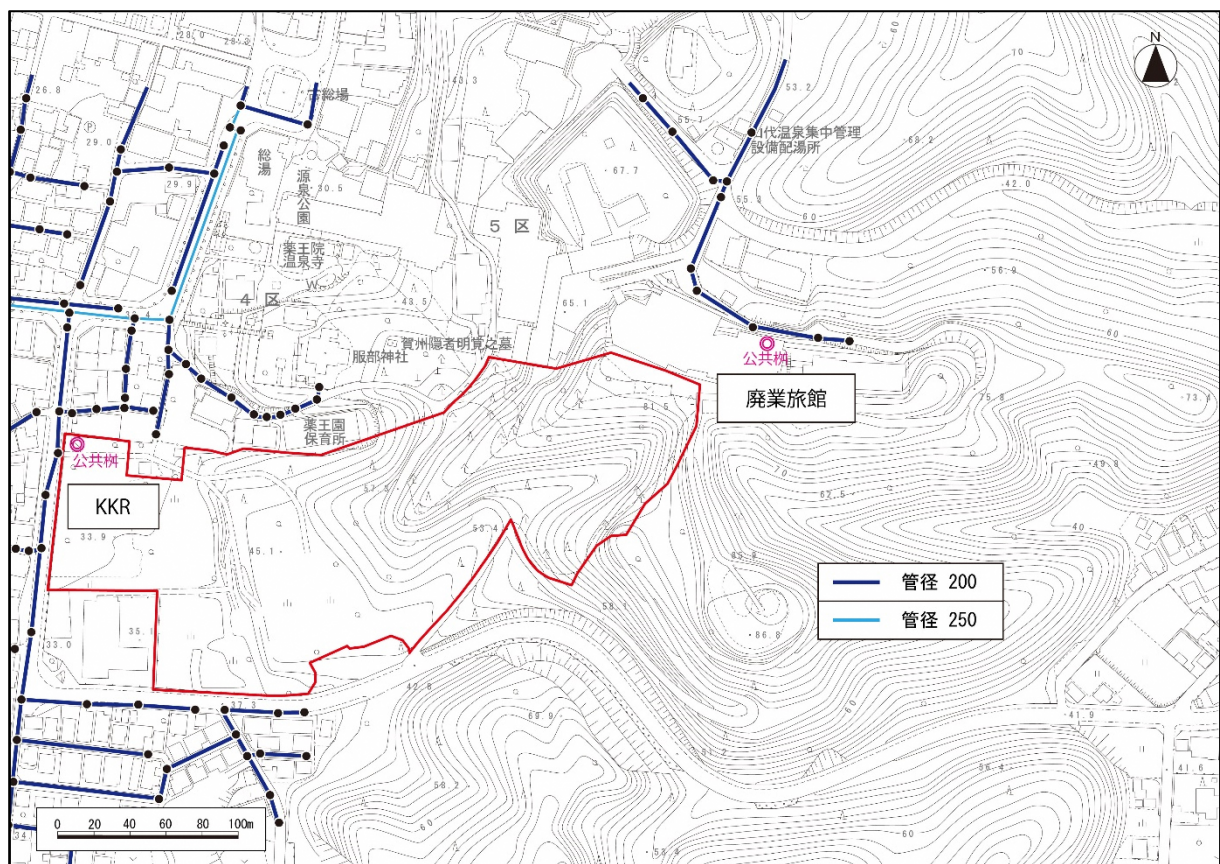


計画区域周辺の下水道本管位置図

資料：下水道台帳施設管理平面図

KKR



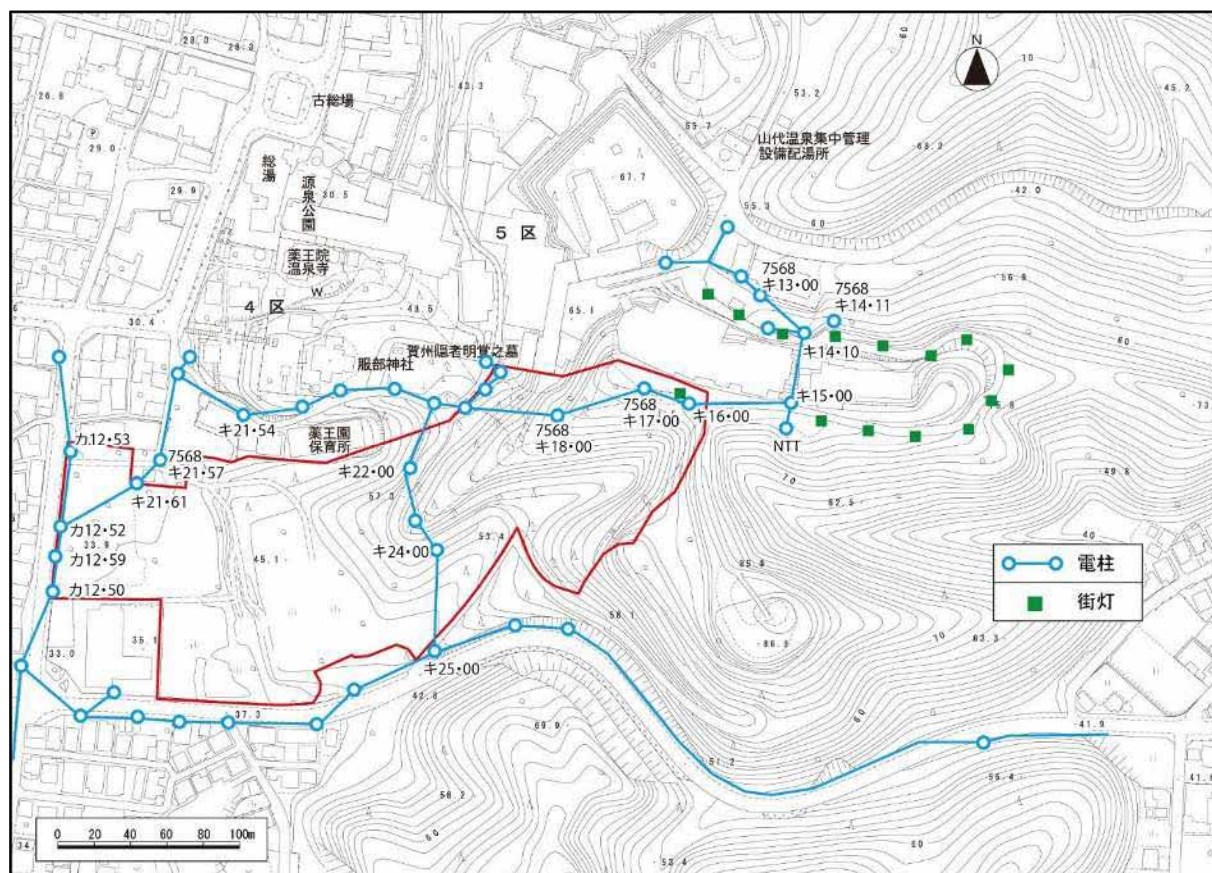

計画区域周辺の電柱・電線類位置図

資料：現地踏査